

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: 63.mchs.gov.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ  
САМАРА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(443076, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45А; тел. 8(846)266-72-69)

**Предписание № 165/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Юридическому лицу – государственному бюджетному общеобразовательному  
учреждению Самарской области «Школа-интернат № 111 для обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» (далее –  
ГБОУ СО «Школа-интернат № 111»)*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника  
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа  
Самара по пожарному надзору, полковника внутренней службы Мамыкина А.С.,  
от «26» января 2021 № 165, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» в период 04.05.2021 г. с 14 ч.00 мин. до 18 ч. 00 мин.;  
26.02.2021 г. с 14 ч.00 мин. до 15 ч. 00 мин проведена плановая выездная проверка  
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому  
округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Самарской области Угаровым Даниилом Олеговичем, зданий  
и территории ГБОУ СО «Школа-интернат № 111», по адресу: 443045, г. Самара,  
Советский район, ул. Гагарина, д. 78.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГБОУ СО «Школа-интернат № 111» Соловых Светланой  
Викторовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие  
нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности и места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Общие нарушения</b>				
1.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты.	<b>Нарушение:</b> п. 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР в РФ);	17.01.2022	
2.	Прямки окон подвала не очищены от снега.	<b>Нарушение:</b> п. 18 ППР в РФ.	17.01.2022	



3 этаж				
3. ✓	При двухстороннем открывании дверей в коридор кабинетов 304 и 314 ширина пути эвакуации заужена до 0,49 м (ширина коридора 1, 28 м).	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.3.3, п. 4.3.4 свода правил «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного и введенного в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19.03.2020 № 194 (далее - СП 1.13130.2020);	17.01.2022	
4. ✓	Спальные помещения правого крыла имеют один эвакуационный выход.	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.2.14, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020;	17.01.2022	
5. ✓	Ширина эвакуационного выхода на лестничную клетку, через которые могут эвакуироваться 15 и более человек менее 1,2 м (фактически – 0,75 м)	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020;	17.01.2022	
6. ✓	Ширина эвакуационных выходов менее 0,8 м.	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.2.19 свода правил СП 1.13130.2020.	17.01.2022	
2 этаж				
7.	Для отделки стен коридора кабинета 203, 219, 217, 224, 226 применяются материал (обои) не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала.	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 7 ст. 134 ФЗ № 123;	17.01.2022	
8. ✓	Помещение швейной мастерской (категория ВЗ) не отделена от других помещений школы-интерната противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов.	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4, п. 1, п. 2, п. 3 ст. 88 ФЗ № 123; п. 5.1.2 свода правил «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного и введенного в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 № 288 (далее - СП 4.13130.2013);	17.01.2022	
9. ✓	Ширина эвакуационных выходов менее 0,8 м.	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.2.19 свода правил СП 1.13130.2020.	17.01.2022	
1 этаж				
10. ✓	Тип заполнения проема в противопожарной преграде (стене), отделяющей швейную мастерскую от коридора, ниже требуемого	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4, п. 1, п. 2, п. 3 ст. 88 ФЗ № 123;	17.01.2022	



	(установлена дверь, выполненная не в противопожарном исполнении).			
11.	При высоте лестницы, ведущей из столовой в учебный корпус, более 45 см отсутствуют ограждения с поручнями.	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020;	17.01.2022	
12.	При высоте лестницы, ведущей из коридора столовой в коридор сообщаемый с учебным корпусом менее 45 см не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6 или ступенями в количестве не менее трех.	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020;	17.01.2022	
13.	При высоте лестницы основного входа более 45 см отсутствуют ограждения с поручнями.	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020;	17.01.2022	
14.	Под лестничным маршем лестницы рядом с переходом в столовую допущено размещение мебели.	<b>Нарушение:</b> пп. К п. 16 ППР в РФ;	17.01.2022	
15.	Запоры двери эвакуационного выхода, расположенного в переходе в столовую не обеспечивают возможности их открывания изнутри без ключа.	<b>Нарушение:</b> п. 26 ППР в РФ;	17.01.2022	
16.	Деревянная дверь второго эвакуационного выхода из актового зала открывается не по направлению выхода из здания.	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020;	17.01.2022	
17.	Ширина эвакуационных выходов менее 0,8 м.	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020;	17.01.2022	
18.	Ширина эвакуационного выхода (активной створки двери) из актового зала в коридор при числе эвакуирующихся 50 и более человек составляет менее 1,2 м (проход через активную створку 0,75).	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.2.19, п. 4.2.24, п. 7.1.6 СП 1.13130.2020;	17.01.2022	
19.	Противопожарная дверь архива не имеет устройства для самозакрывания.	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4, п. 8 ст. 88 ФЗ № 123;	17.01.2022	
20.	На входной двери помещения архива с наружной стороны отсутствуют обозначения категории данного	<b>Нарушение:</b> п. 12 ППР в РФ;	17.01.2022	



	помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны.			
21.	На входной двери помещения библиотеки с наружной стороны отсутствуют обозначения категории данного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны.	<b>Нарушение:</b> п. 12 ППР в РФ;	17.01.2022	
22. ✓	Помещение слесарной (категория В3) не оборудовано противопожарной дверью.	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	17.01.2022	
<b>Подвал</b>				
23.	Противопожарная дверь помещений «Архив» в подвале не оборудованы устройствами для самозакрывания.	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4, п. 8 ст. 88 ФЗ № 123;	17.01.2022	
24.	Противопожарные двери подвала не оборудованы устройствами для самозакрывания.	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 4 ст. 4, п. 8 ст. 88 ФЗ № 123;	17.01.2022	
25.	На входных дверях помещений (архив, склад) с наружной стороны отсутствуют обозначения категорий данных помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны.	<b>Нарушение:</b> п. 12 ППР в РФ.	17.01.2022	
<b>Котельная</b>				
26. ✓	Котельная не оборудована автоматической пожарной сигнализацией.	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; ст. 4, 42, 46, 54, 83, 91, 103 ФЗ № 123; п. А1, п. А4, п. А10 прил. А, таб. А3, Свода правил «СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденные и введенные в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 № 175 (далее – СП 5.13130.2009);	17.01.2022	
27. ✓	Котельная не оборудована системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	<b>Нарушение:</b> п. 4 ст. 16.1 ФЗ № 184; ст. 4, 42, 46, 54, 84, 91 ФЗ № 123; гл. 3, гл. 6, гл. 7 Свода правил «СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного и введенного в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 № 173 (далее – СП 3.13130.2009);	17.01.2022	
28.	Не обеспечено	<b>Нарушение:</b> п. 12 ППР в РФ;	17.01.2022	



<p>категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.</p>			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по городскому округу Самара  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области  
лейтенант внутренней службы  
Угаров Даниил Олегович

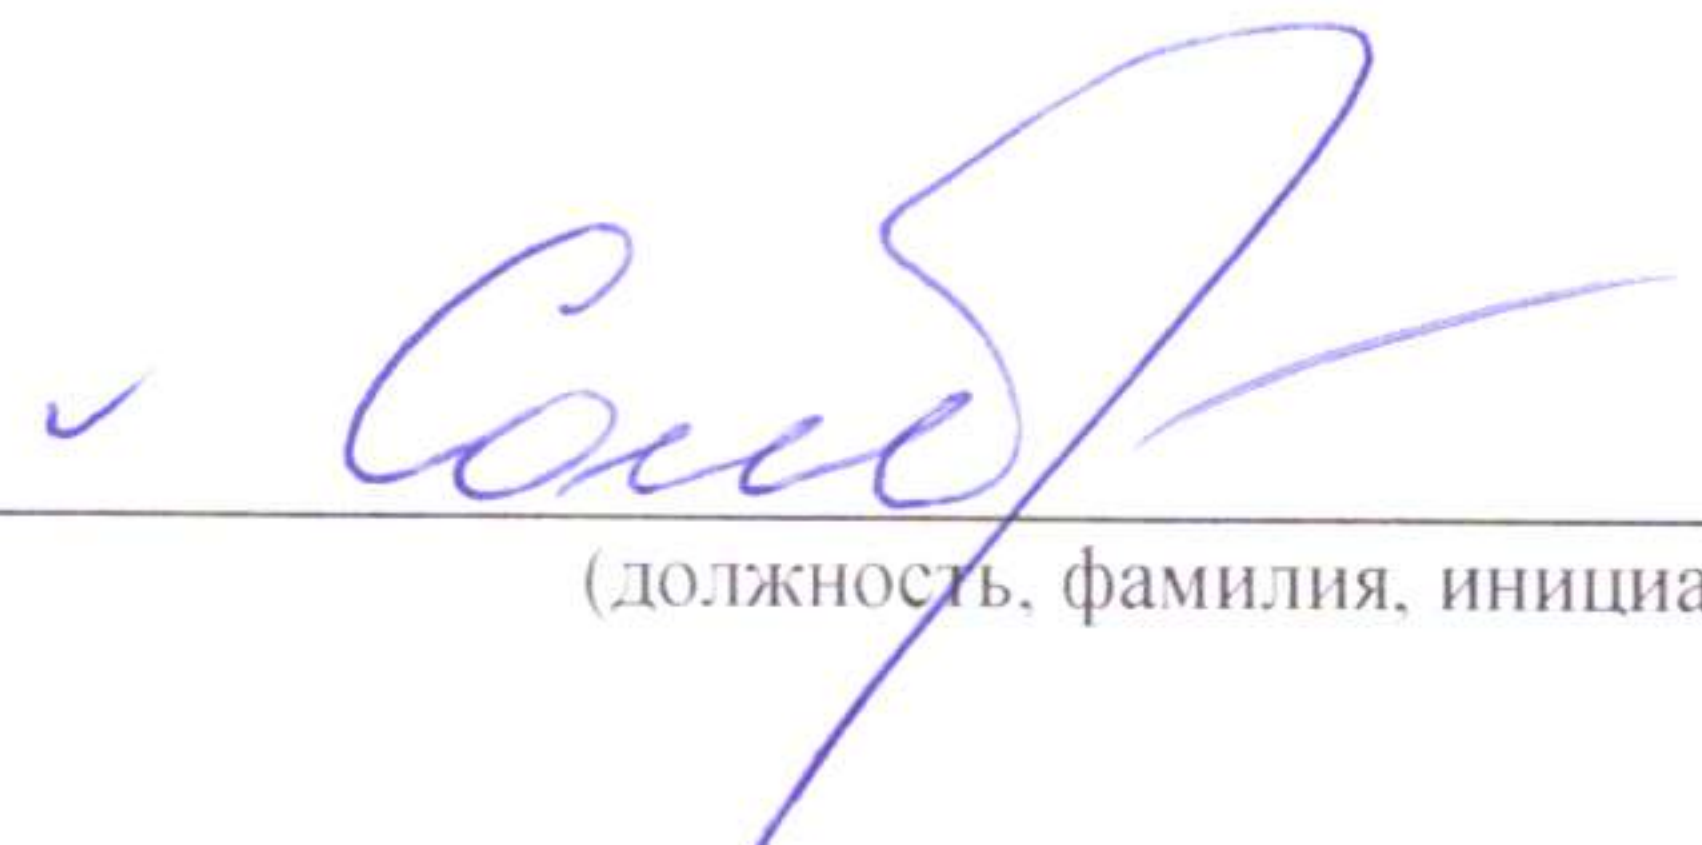
« 26 » февраля 2021 г.

М.Л.П.



**Предписание для исполнения получил:**

✓   
(подпись)

✓   
(должность, фамилия, инициалы)

« 26 » февраля 2021 г.